

**Message du Conseil communal au Conseil général
du 3 juillet 2017****Octroi d'un crédit d'investissement de CHF 165'000.00 TTC pour l'assainissement du réseau
d'eaux claires et d'eaux usées du Chemin Pré aux Fleurs****1. Introduction**

Le quartier de Pré aux Fleurs se développe. En effet, deux nouveaux immeubles sont en construction actuellement. Après avoir contrôlé le dimensionnement des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, il s'avère que ceux-ci sont sous-dimensionnés pour reprendre les eaux de l'ensemble du quartier. C'est pourquoi le Conseil communal propose d'assainir le secteur en changeant les collecteurs existants par des collecteurs de diamètre supérieur.

2. Description des travaux

Les travaux à effectuer sont les suivants :

- Mise en place d'un collecteur d'eaux claires d'un diamètre de 300mm, sur une longueur de 207m ;
- Mise en place d'un collecteur d'eaux usées d'un diamètre de 250mm, sur une longueur de 202m.

3. Coût des travaux

Le devis estimatif de ces travaux se présente comme suit :

1 Travaux de génie-civil et collecteurs	CHF	143'000.00
2 Divers et imprévus	CHF	10'000.00
Total HT	CHF	153'000.00
TVA 8% (arrondie)	CHF	<u>12'000.00</u>
TOTAL TTC	CHF	<u><u>165'000.00</u></u>

4. Financement

Le montant de CHF 165'000.00 TTC sera porté à charge du Dicastère de l'Environnement et de l'Energie, dans l'épuration. Le taux d'amortissement est fixé à 4% selon l'article 53 ReLCo. En comptant un taux d'intérêts raisonnable à 2%, la charge financière annuelle sera d'environ CHF 9'900.00. Cet investissement sera financé par l'emprunt.

5. Conclusion

Le Conseil communal recommande au Conseil général d'octroyer un crédit d'investissement de CHF 165'000.00 TTC pour l'assainissement du réseau d'eaux claires et d'eaux usées du Chemin Pré aux Fleurs et de l'autoriser à conclure l'emprunt y relatif.

Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 12 juin 2017.

Le Secrétaire général :
Lionel Conus

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :



Le Syndic :
André Losey

Conseiller communal responsable : Joseph Borcard, Dicastère de l'Environnement et de l'Energie




Annexe : plan de situation

Situation

Collecteur EC Ø 300 projeté L.= 206.70 m
Collecteur EU Ø 250 projeté L.= 201.90 m

Collecteur EC maintenu
Collecteur EU maintenu

Collecteur EC mis hors service
Collecteur EU mis hors service

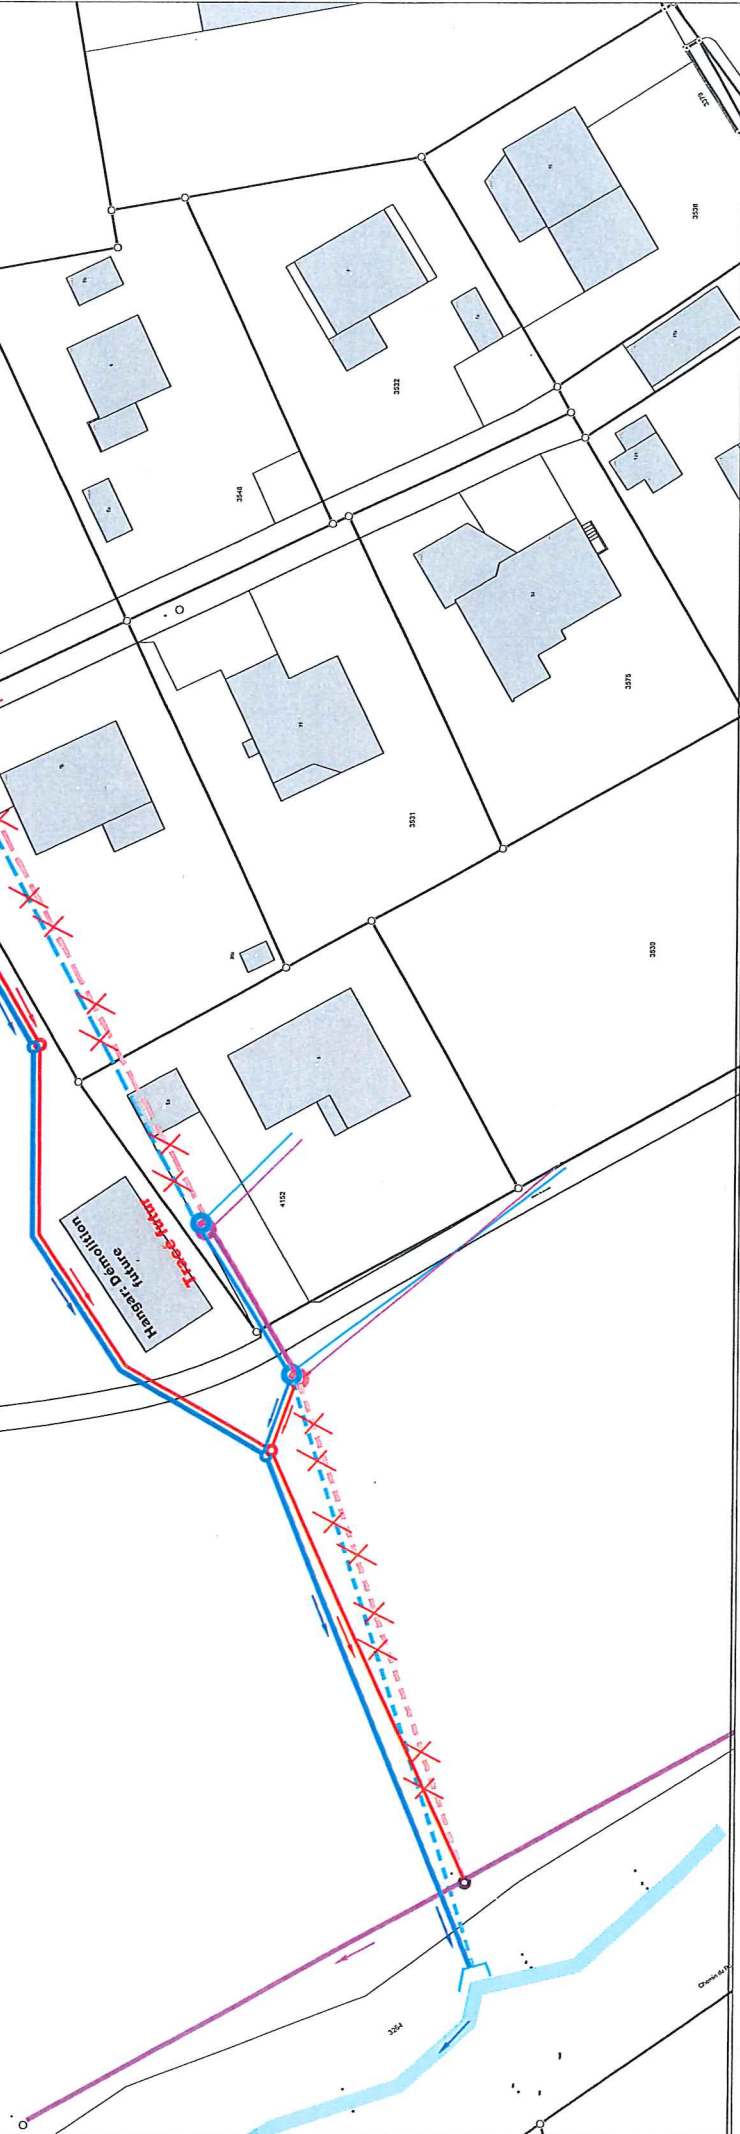

 Estavayer
Secteur: Estavayer-le-Lac
Collecteurs Pré aux Fleurs - Ru des Vua
Construction de deux nouveaux collecteurs EC et EU